

อาคารเพื่อการค้าและสหกรณ์การเกษตร

กองขบบริหารอาคารสำนักงาน

แบบ
ก่อสร้างอาคาร ส่นง.
สาขา มาตรฐาน 2 ชั้น
(บ้าน ไตขวา)

สถาปนิก
นายวิบูลย์ เจริญราษฎร์ สท.๓๐๒ส.
นายศรีวัฒน์ พรหมสุวรรณ สท.๓๕4๓ก.

วิศวกรโยธา
นายสิริชัย อุณะพันธ์ สท.๓๓๕๓
นายศรีวิทย์ กุยะธรพต ศส.๒

วิศวกรไฟฟ้า
นายสิริวัฒน์ ชูชานนท์ สท. 6270
นายนิพนธ์ ทองเภา สท. 4933

วิศวกรไฟฟ้า
นายชัยวัฒน์ ชูชานนท์ ภพท. 5414
นายนิพนธ์ พลกล้า ภพท. 4998
นายสิริวิทย์ น้อยวิชัย ภพท. 14080

สุขาภิบาล
นายธรรมโรจน์ อุดมประภวณ
นายชัชชัย ชิววาลย์รักษา

เขียนแบบ
ค.ร. ๑




ตรวจแบบ
อนุวัติแบบ

แก้ไขแบบ
ครั้งที่ 1


วันที่
มกราคม 2545

แบบแสดง
โดยกรมระบบไฟฟ้า
ขยายการติดตั้งอุปกรณ์ CAM SWITCH


FILES NO.	แผ่นที่
	EE-03
เลขที่แบบ	รวม
	12

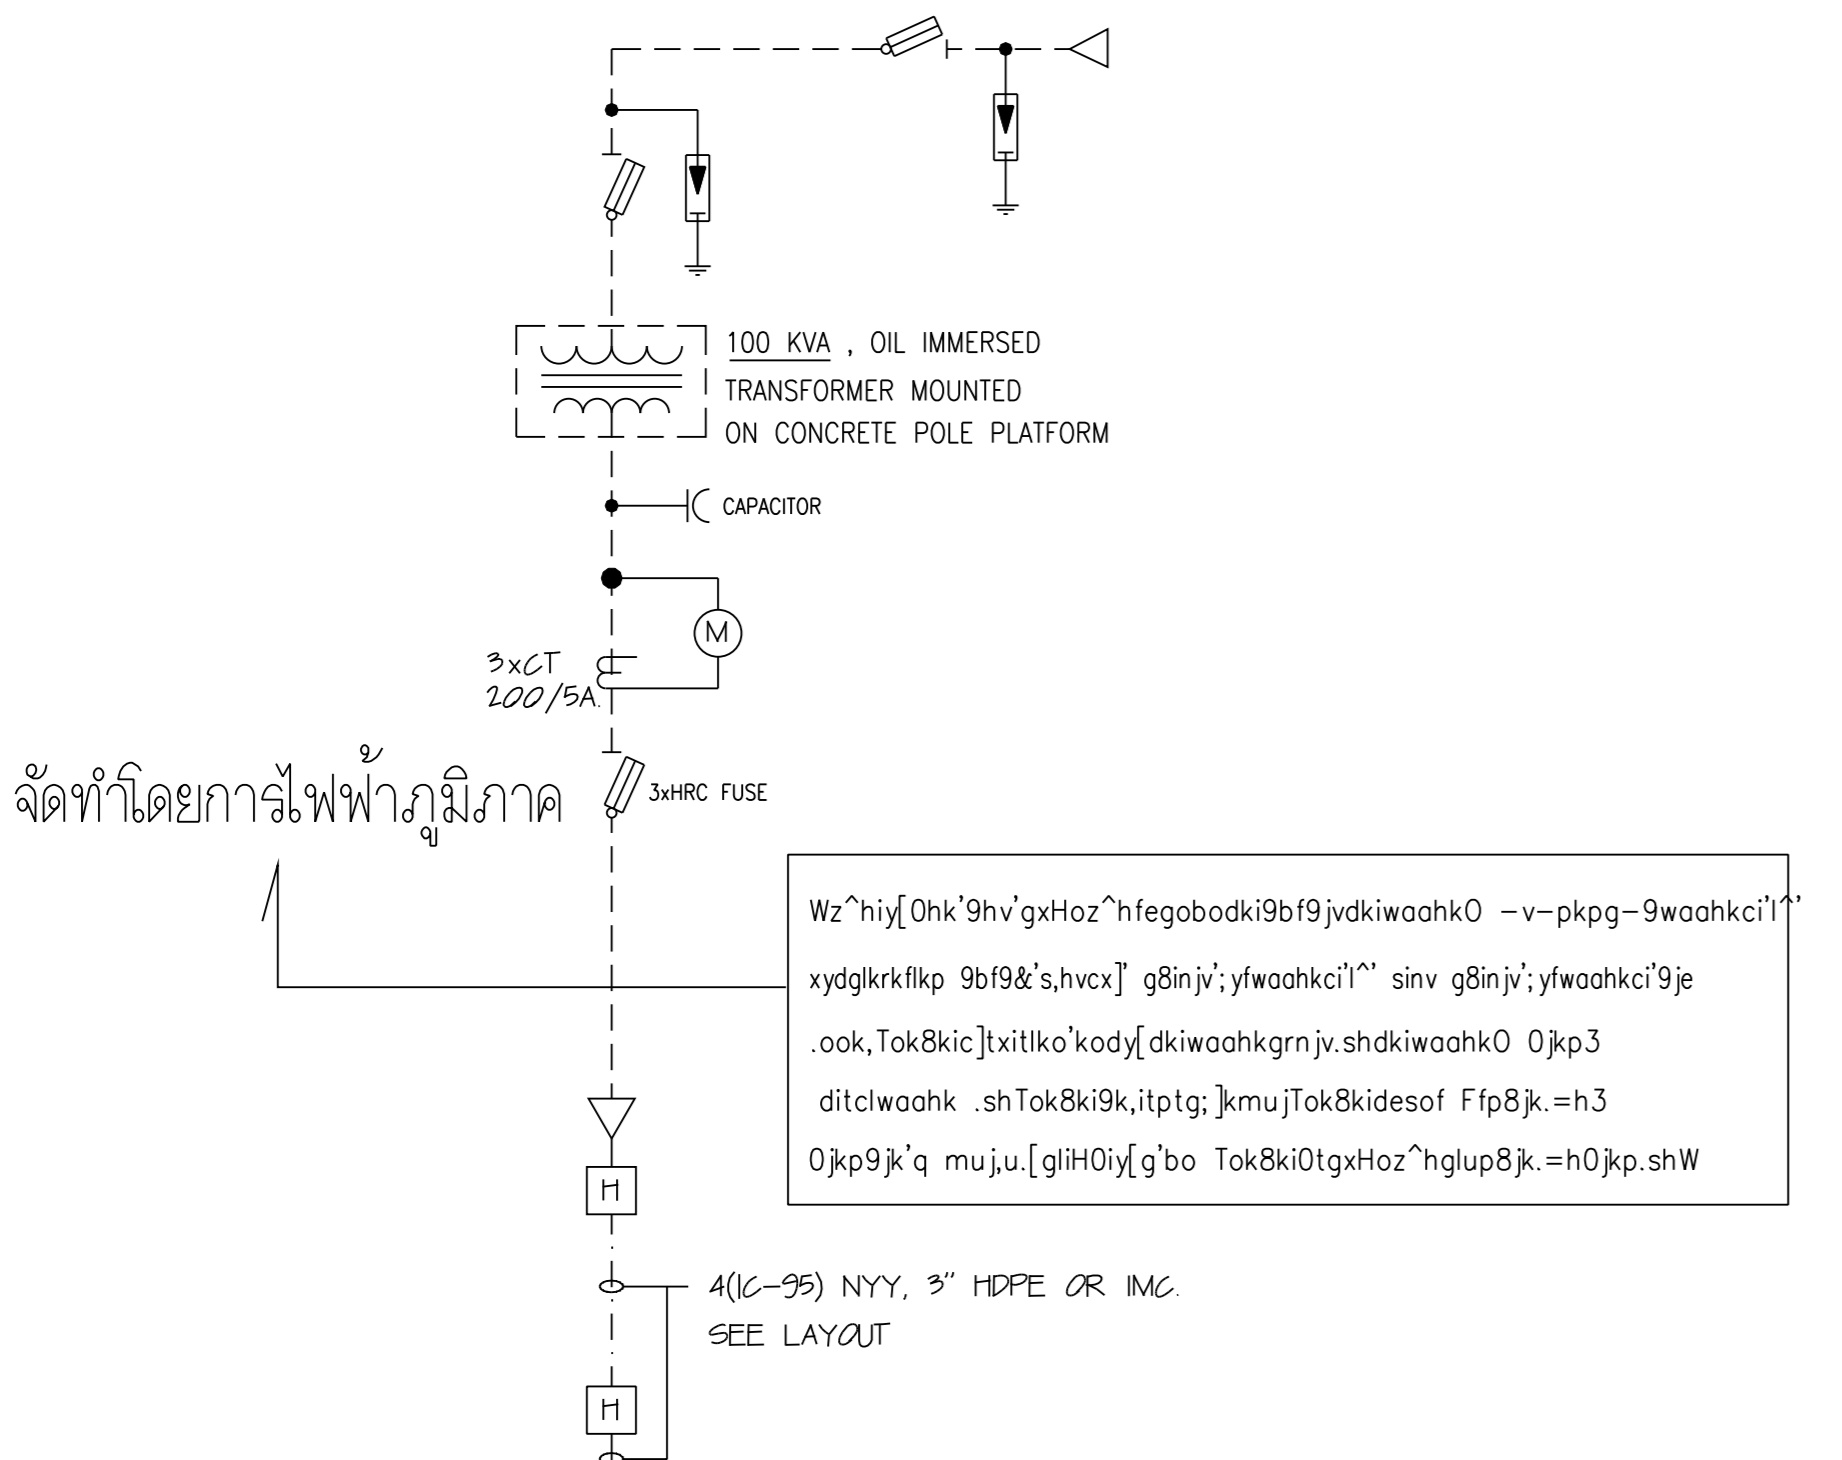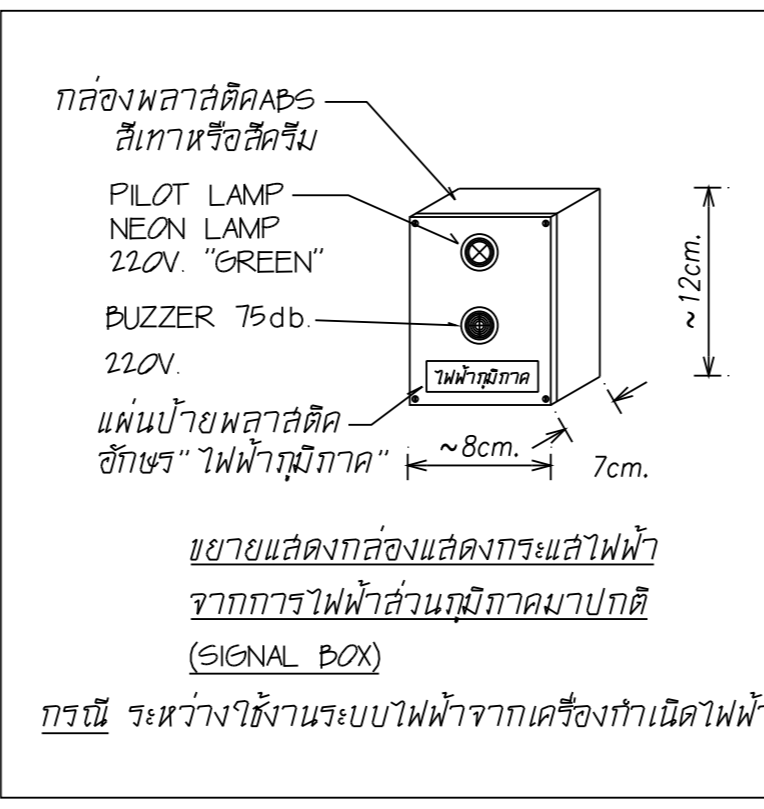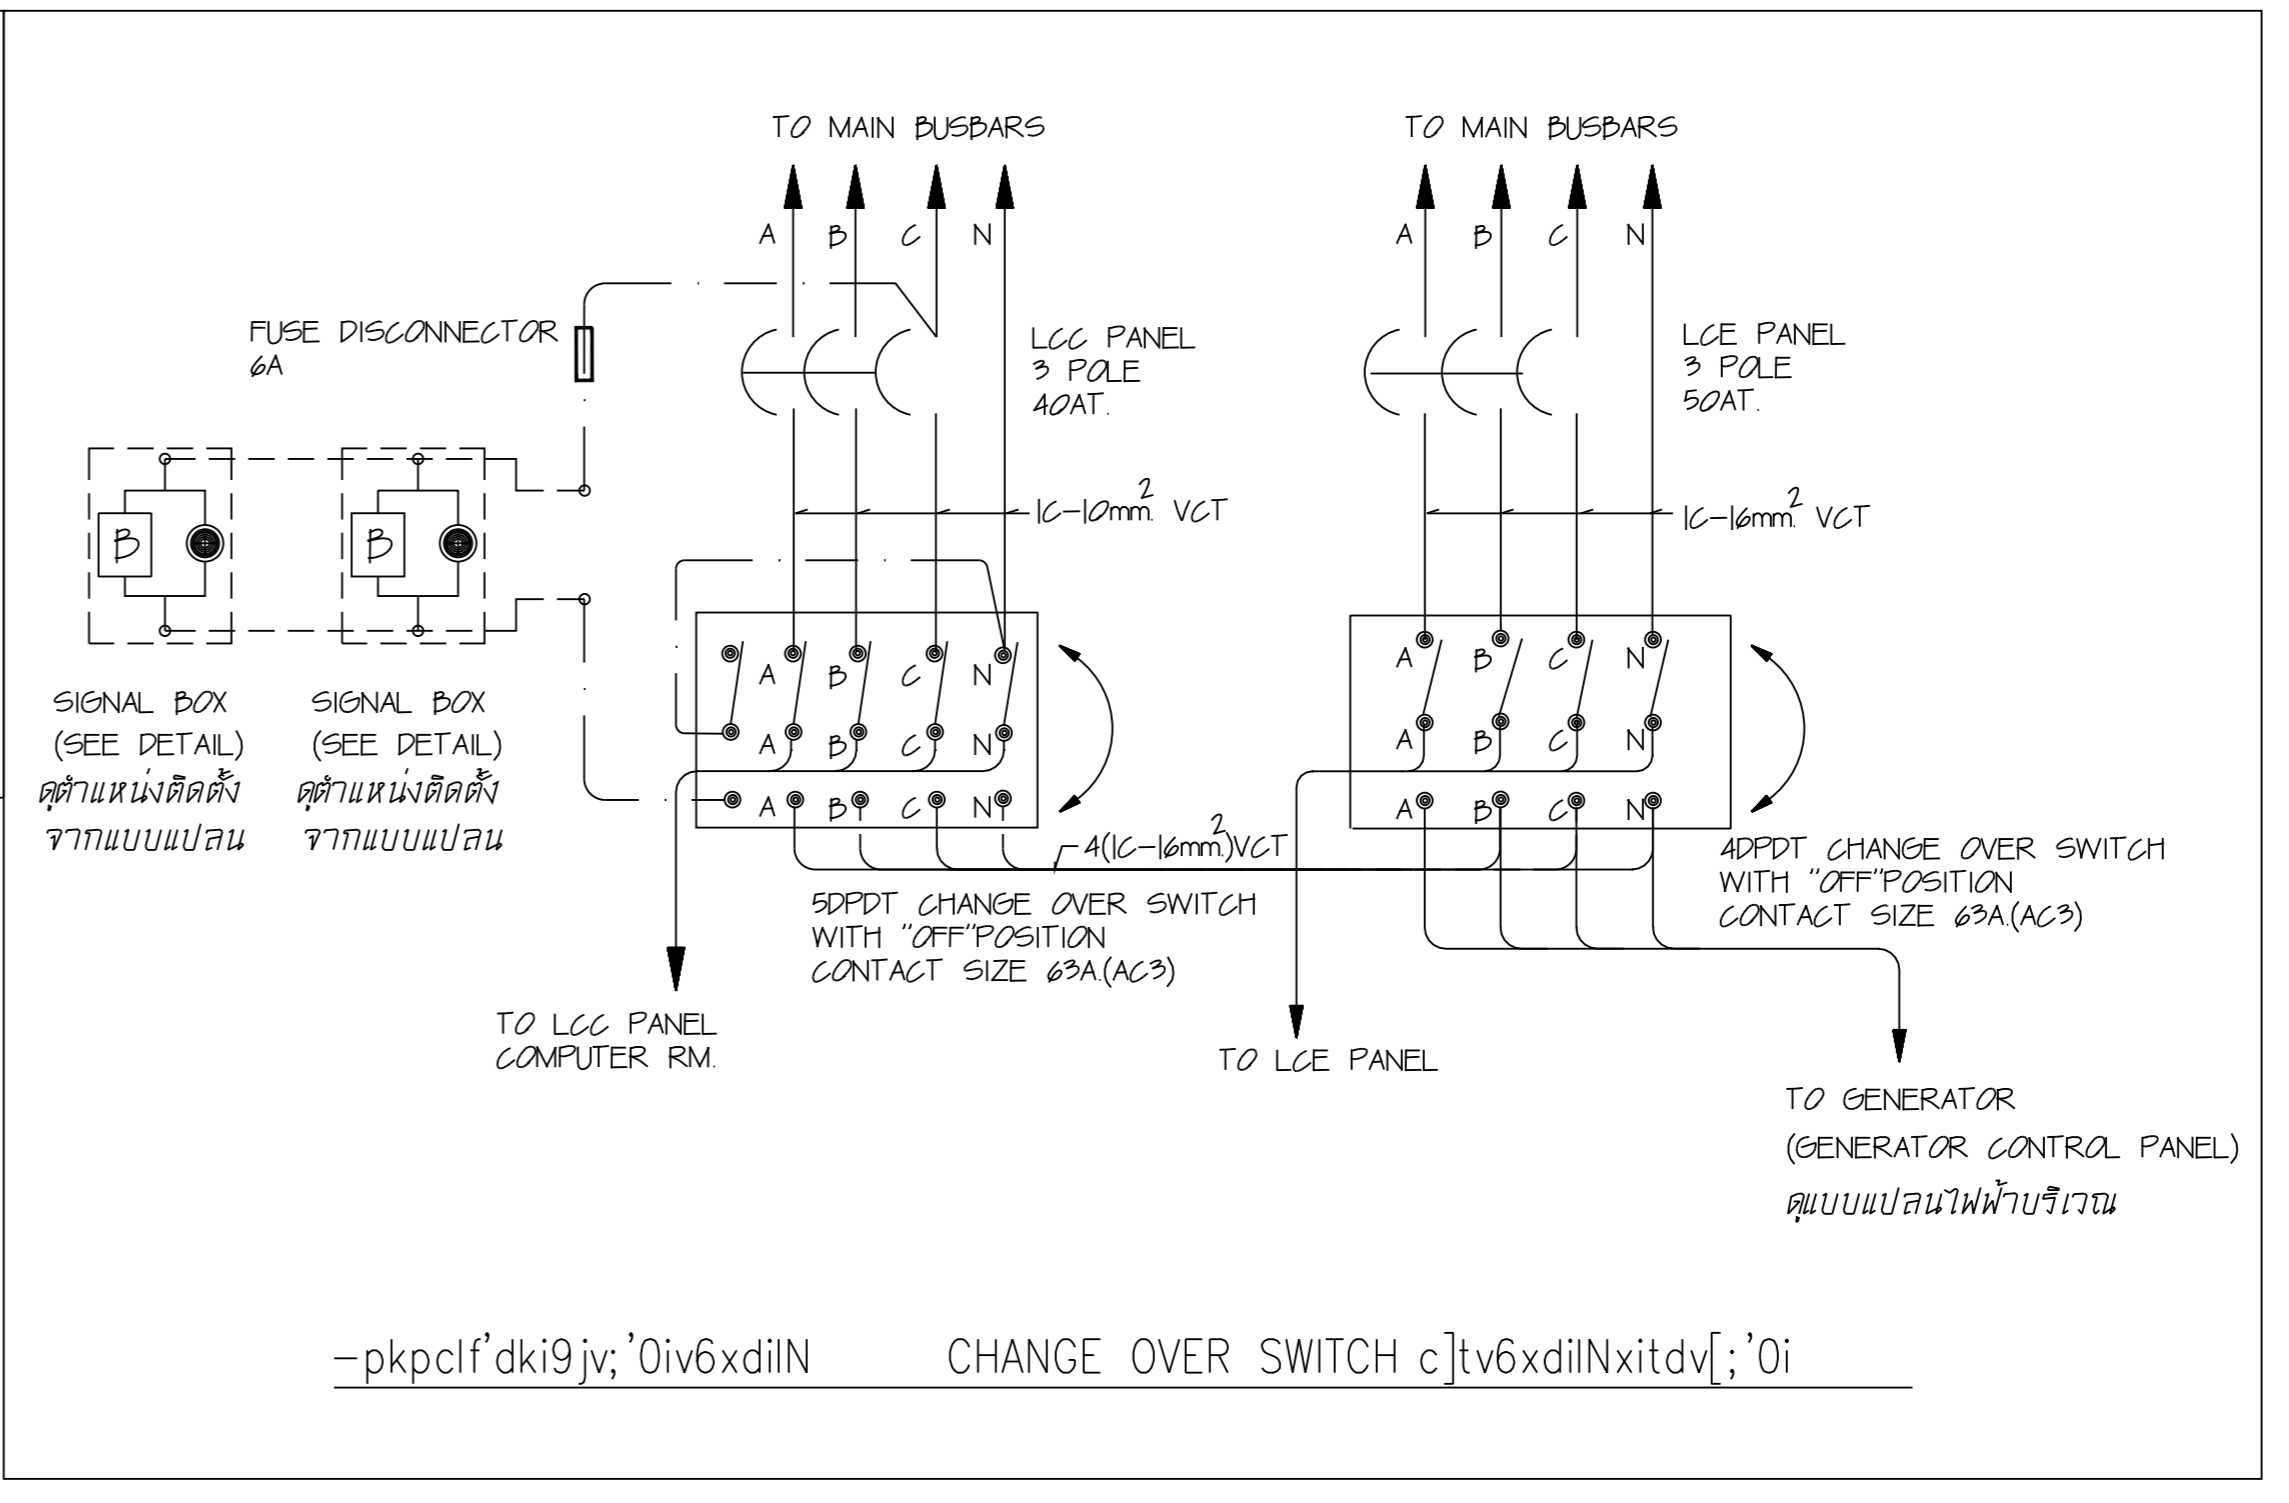

Wz^hiy[Ohk^9hv^gxHoz^hfegobodki9bf9jvdkwaahkO -v-pkpg-9waahki1^
xydgrkrflkp 9bf9&'s,hvcx] g8inj'; yfwaahki1^ sinv g8inj'; yfwaahki1^9je
.ook,Tok8kic]xitiiko^kody[dkwaahkgrnjv.shdkwaahkO 0]kp3
ditlwaahk .shTok8ki9k,iptg;]kmuj]Tok8kidesof Ffp8jk.=h3
0]kp9]k'q muju.[gliH0iy]g'bo Tok8ki0tgxHoz^hgup8jk.=h0]kp.shW

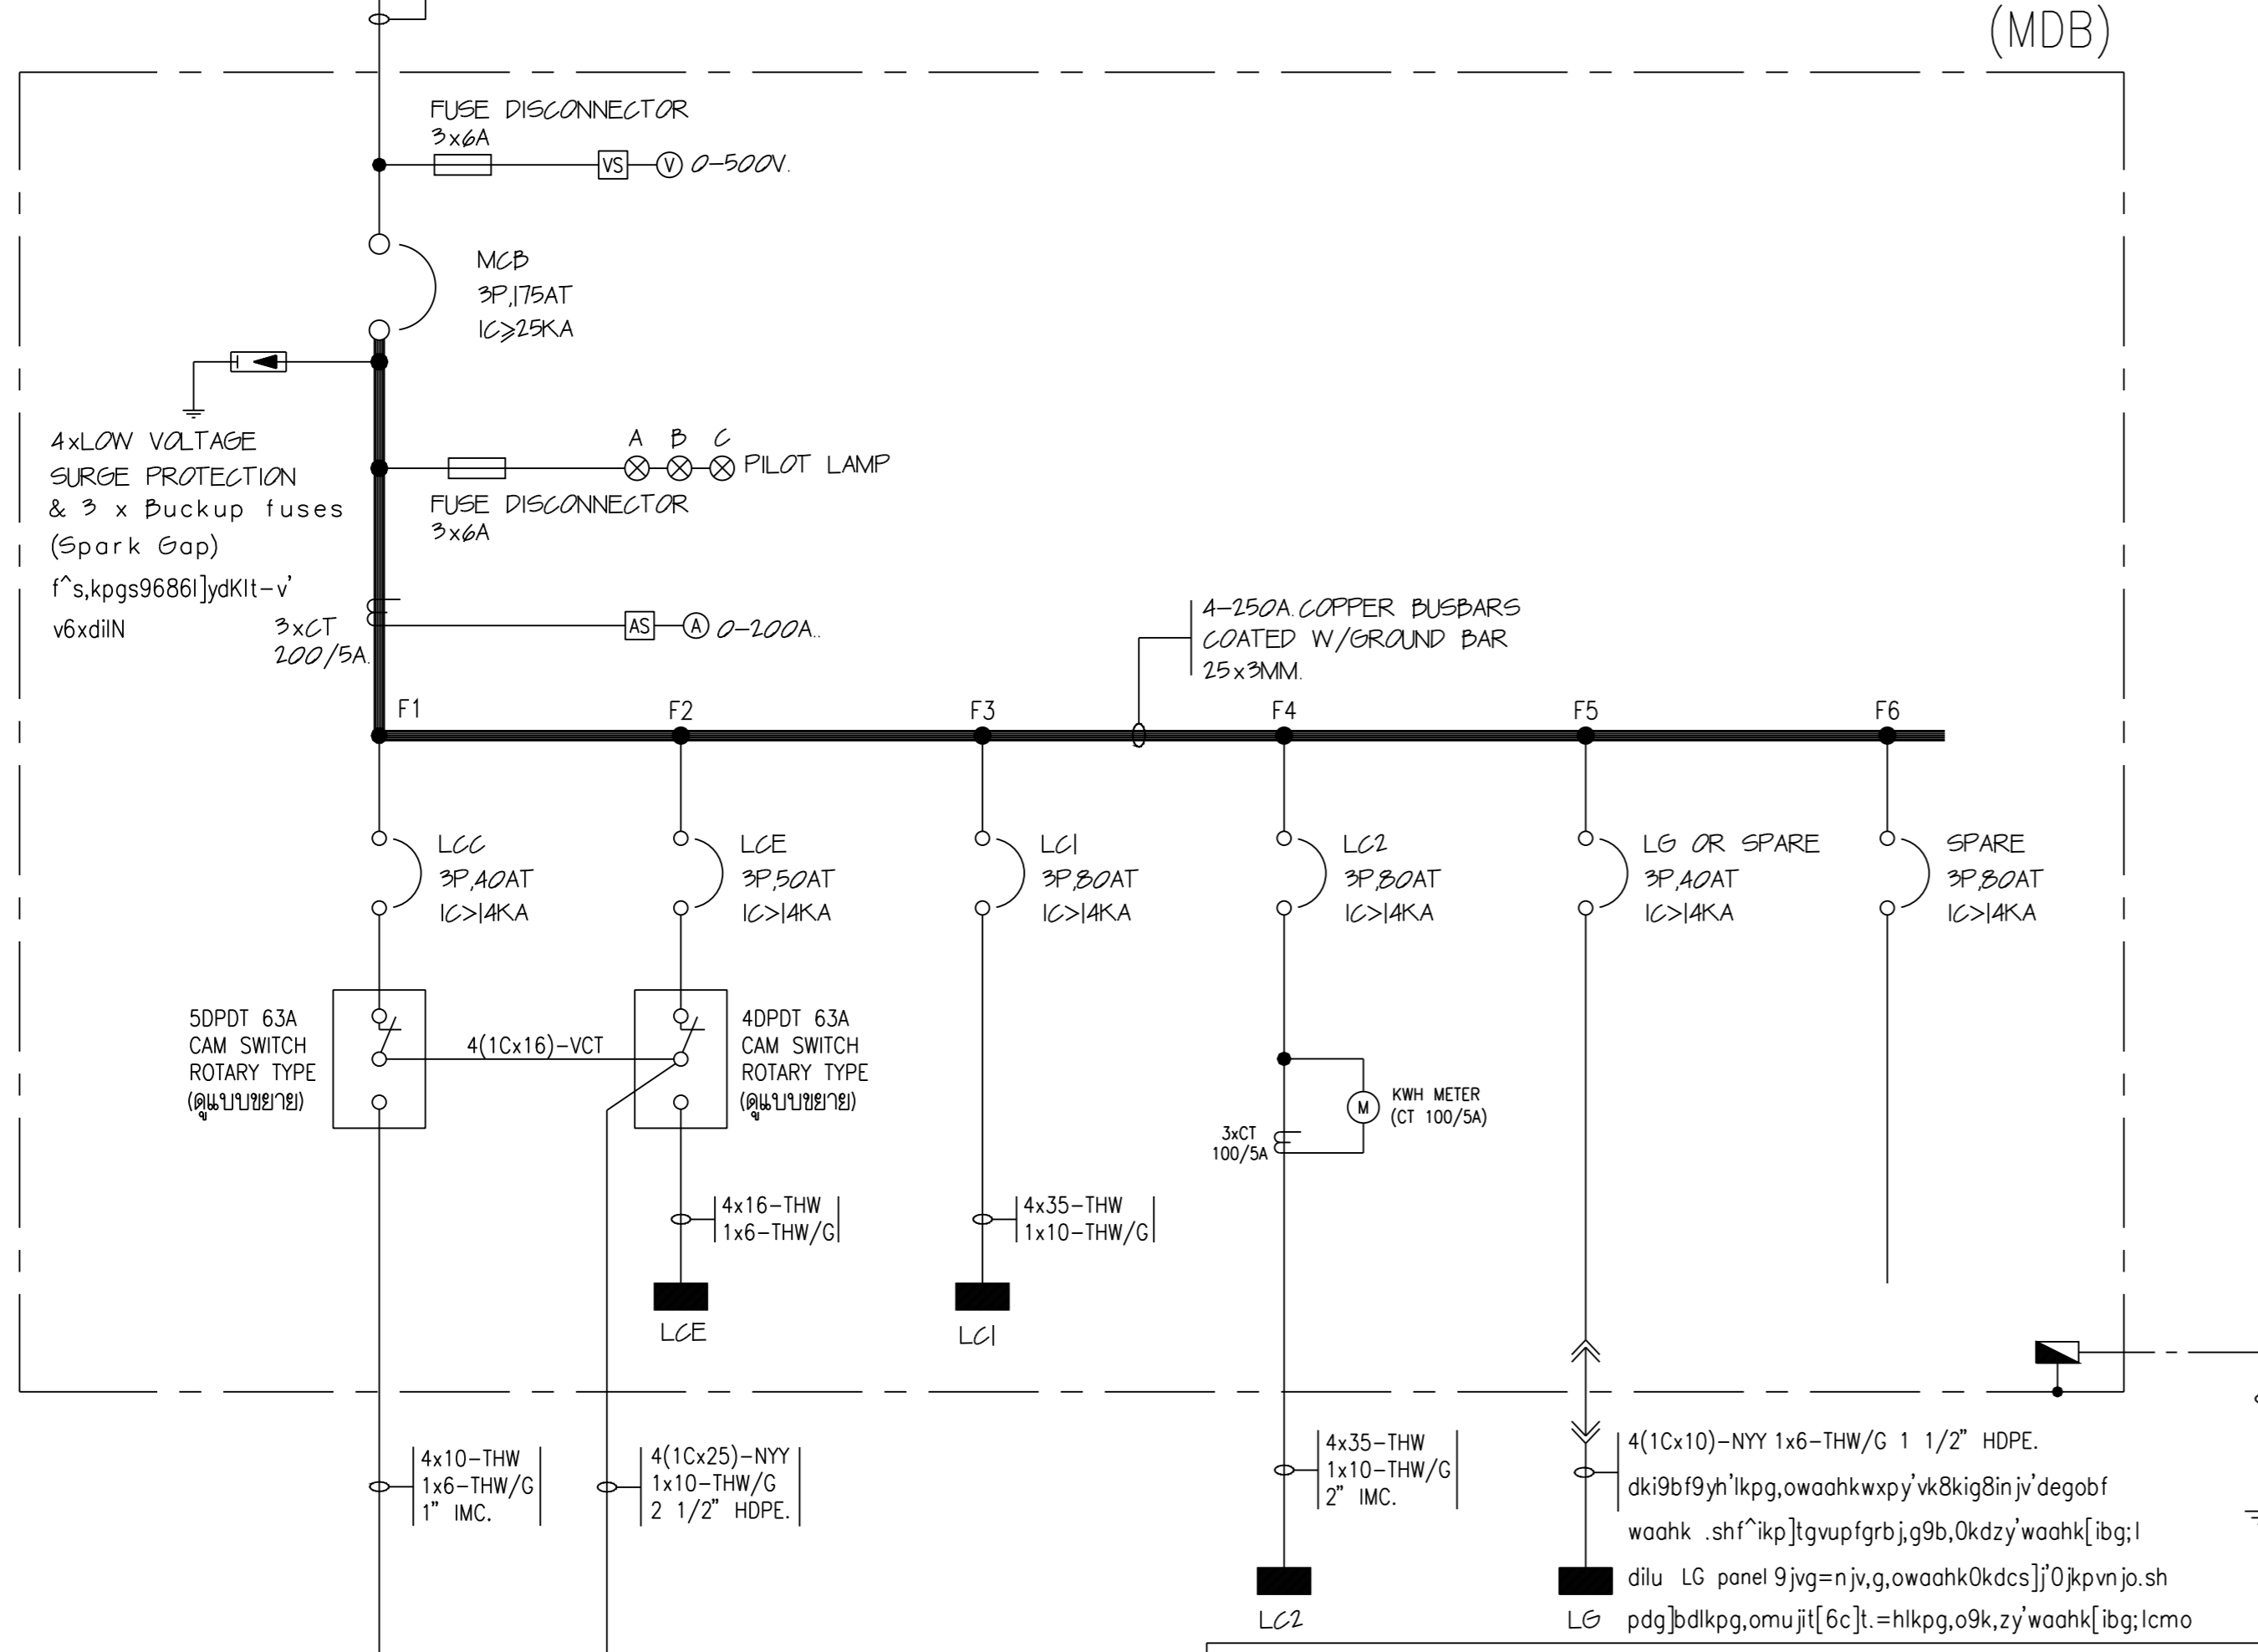

s.kpgs96 - ;'0ipjvpmu]0]kp0kdcz' LCE lesiy[=yhomuj .shgfbolkpg-hCT -v'cz' LC2
- 4x LOW VOLTAGE SURGE PROTECTION Class B (Spark Gap) 255V/50Hz,.50KA,(10/350uSEC at IEC STANDARD) & 3xBackup fuses 9hv^gxHoz]94y]RN-vDENH ,MERLIN GERLIN ,MCG ,ABB ,PHOENIX CONTACT sinvgmup]gm]k Ffpz]94y]RNmu]joe,k9bf9yh'f'y]g]9hv'lk,ki55v]q]x]u]j]po v6xdilNqCrktgal.fgalso7]mu]jei6]Ffpw,9hv^medkigx]u]j]po v6xdilNf'y]d]k;.s.jm'h'=6f c]l9hv^9bf9yh'4kp.od]]v' ABS .u/ksohk.l 9bf9yh'cpd9]k'skd0kdcz'8;[86,waahk -MDB - x]kpm]v]k]p]k]d]k]p]o]v]d]k]k]i,k]p]y'9;vk8kimuj]g]x]Hom]j]mu]j]ul]k]p]9]b]f]9]y]h'c]l]m]j]v]k]p]m]u]j]eiv'w;h .shz^hiy[Ohk' medkixbf]x]k]p]m]j]m]y]h'v'fhk]o]h;pc8Hxv6fc];pk;b]b]F8o.lgrnj]x]h]v'dyo8;k,=nhog-hkl^]j]k]8]ti6]dx]k]p]m]j]v c]t].shfegobodki9f'y]d]k;]d]y]m]j]k]p]m]6]d=obfv,;j]k]g]x]H]o'koi]t]waahk it[[Fmilyr]m]Nsinvi]t]v]n]joq - d]j]v'dit0k]p]k]p d]j]v'it06v6xdilN mu]j.=h.of8i'diki m6d=obf g=jo MDB ,LCx ,MDF ,TCx ,CONTROL BOX 9hv^r]j]h;plu/6]jo Fmo-k; g=jo-k;8iu,;-k;v,ohk gm]j]k]o]y]o

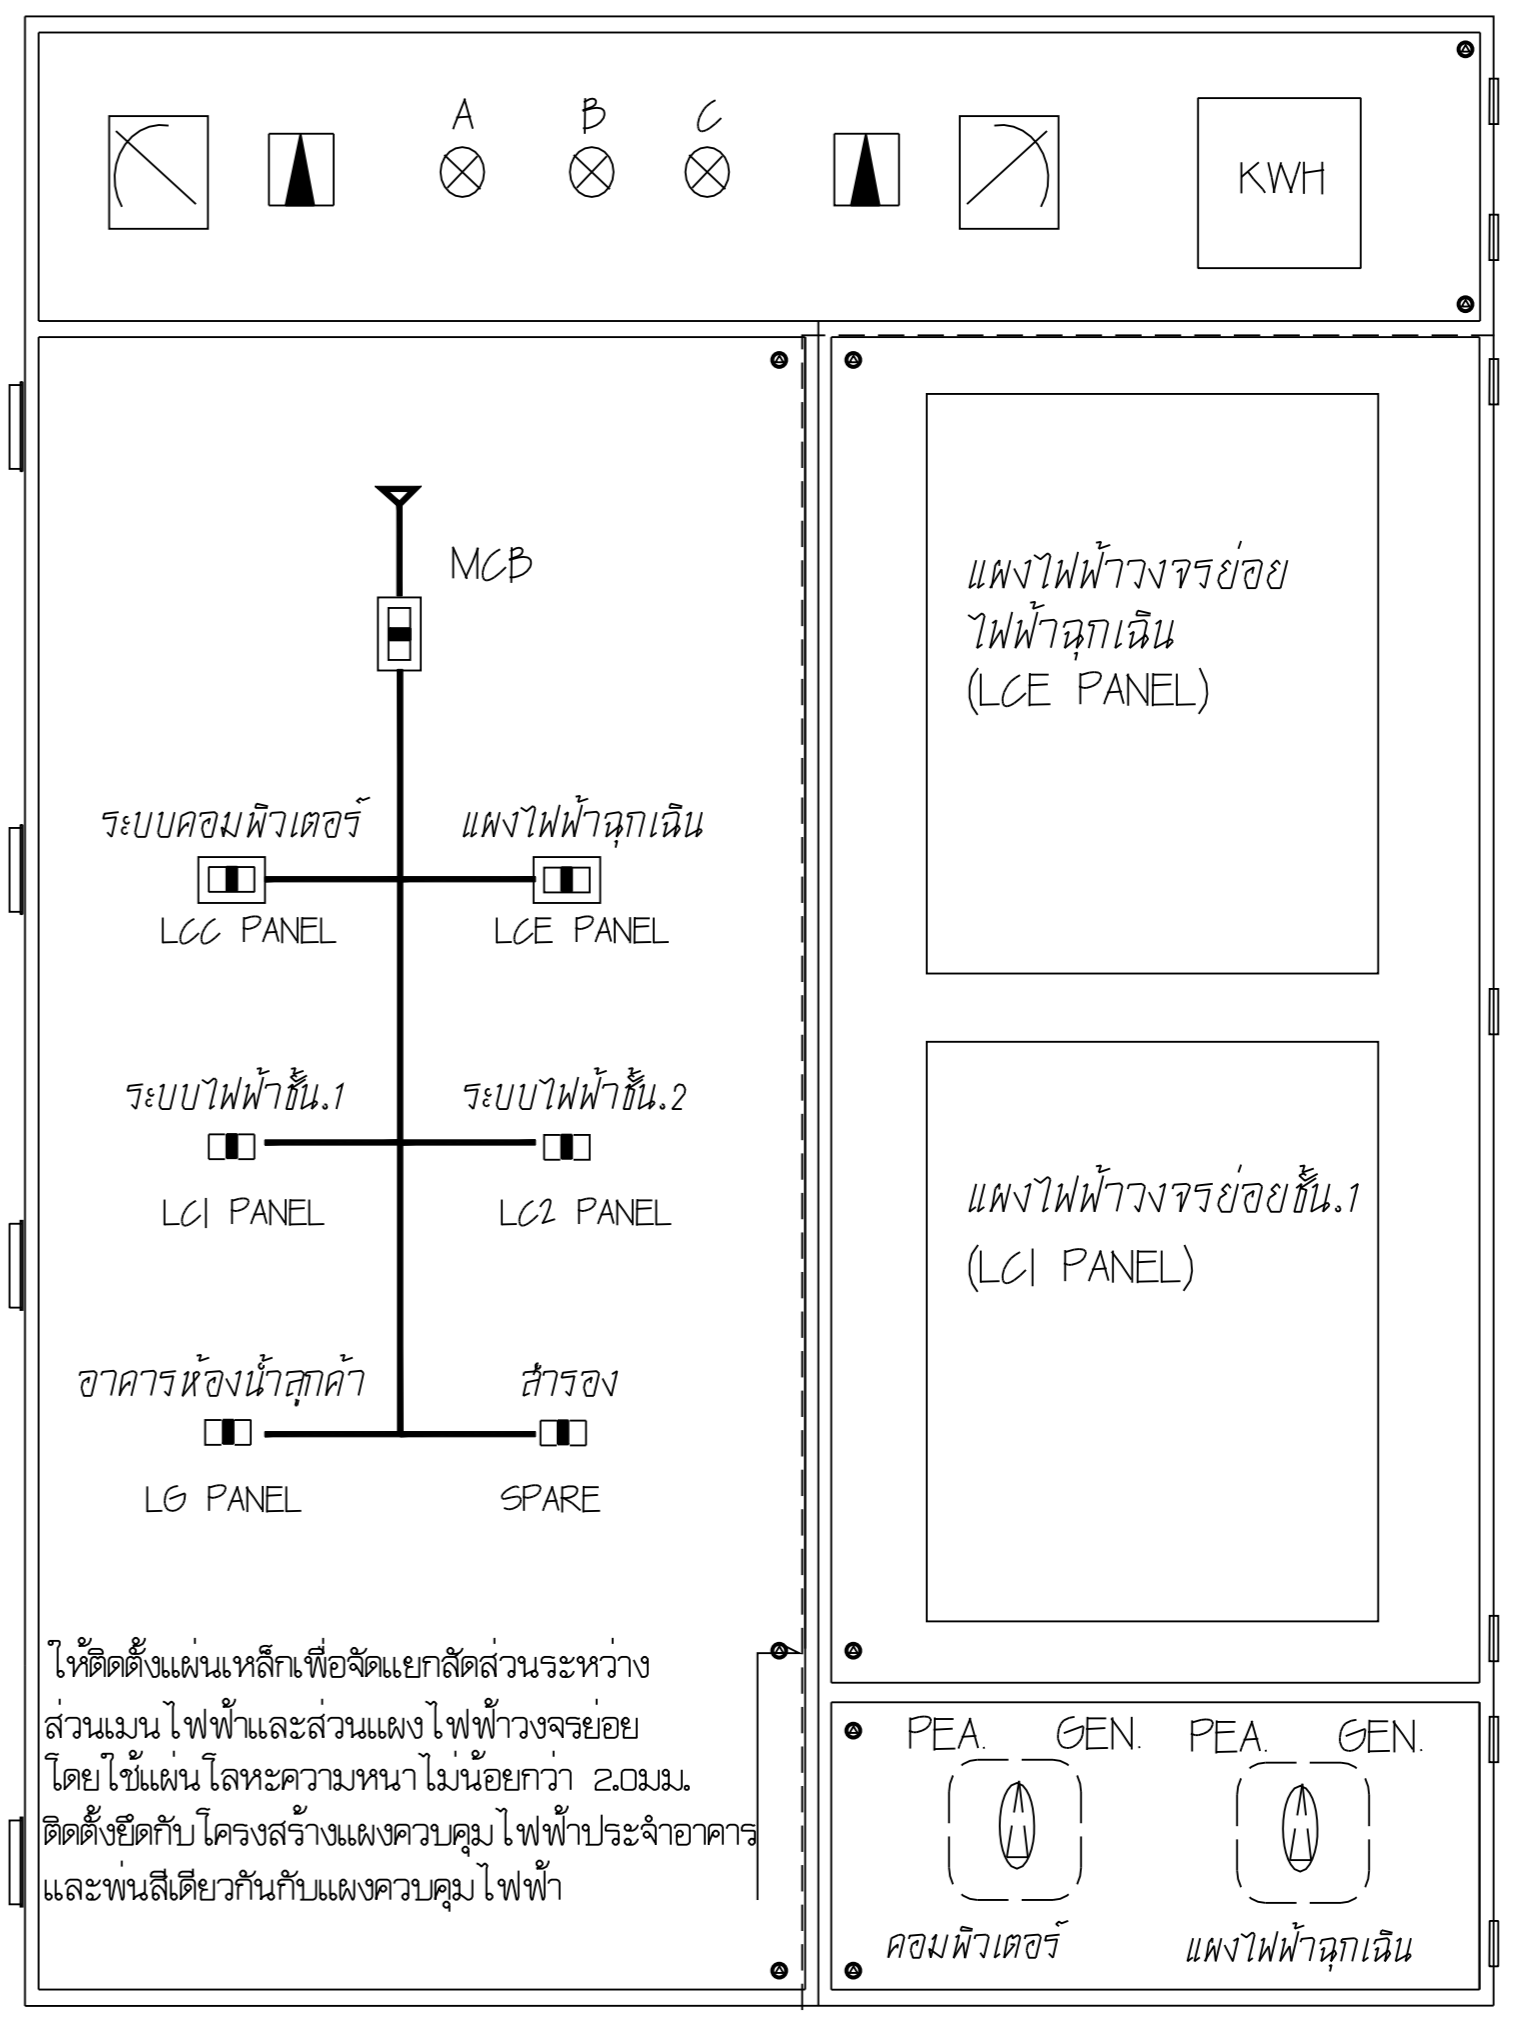

c[[cl'f'dki9bf9yh'v6xdilNwaahk [oc'8;[86,waahkx]it0evk8kileoyd'ko c]t]9ecso]9bf9yh'cz]j]o]x]h]k]p r]k]l9b8l]y]d]v]y]d]Ki]w]m]p ;]v]y]d]AK

