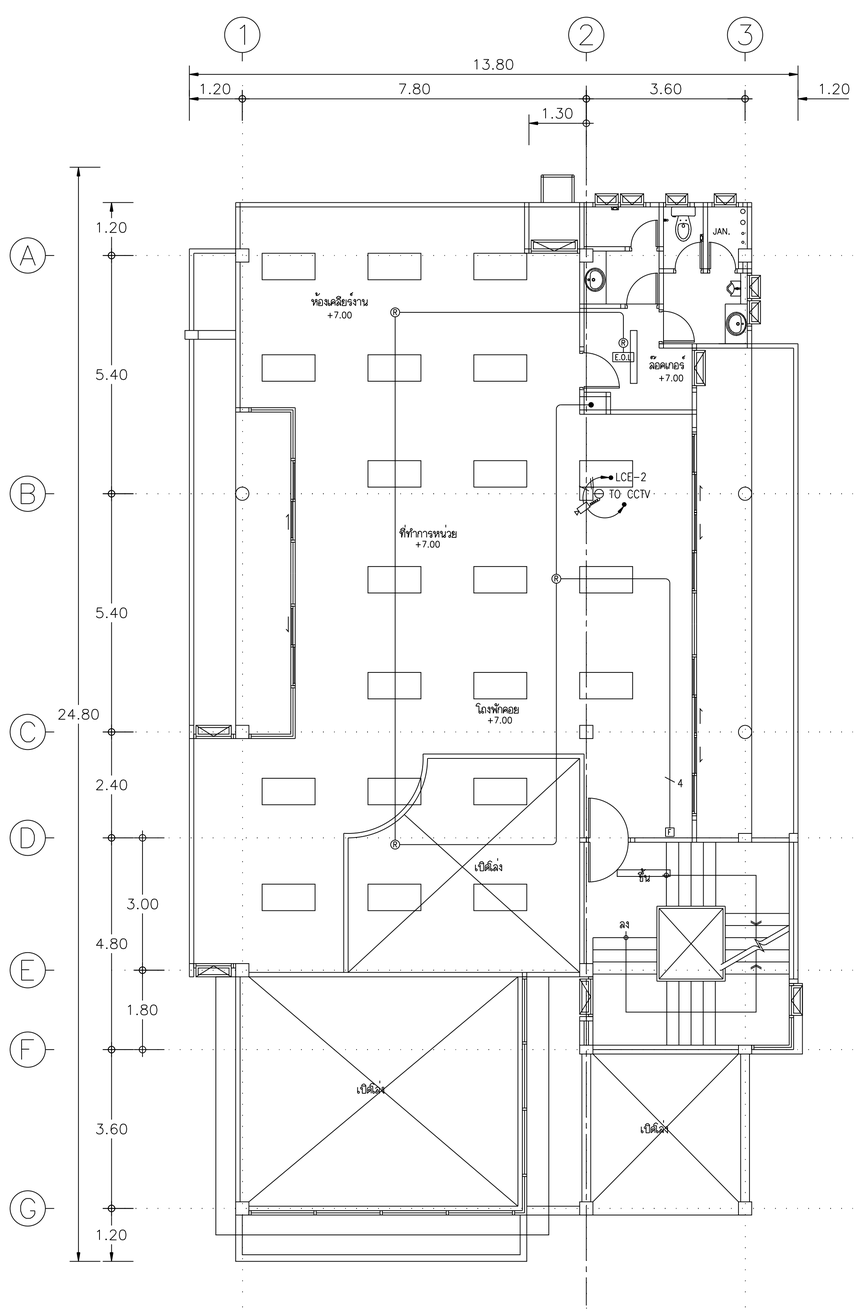

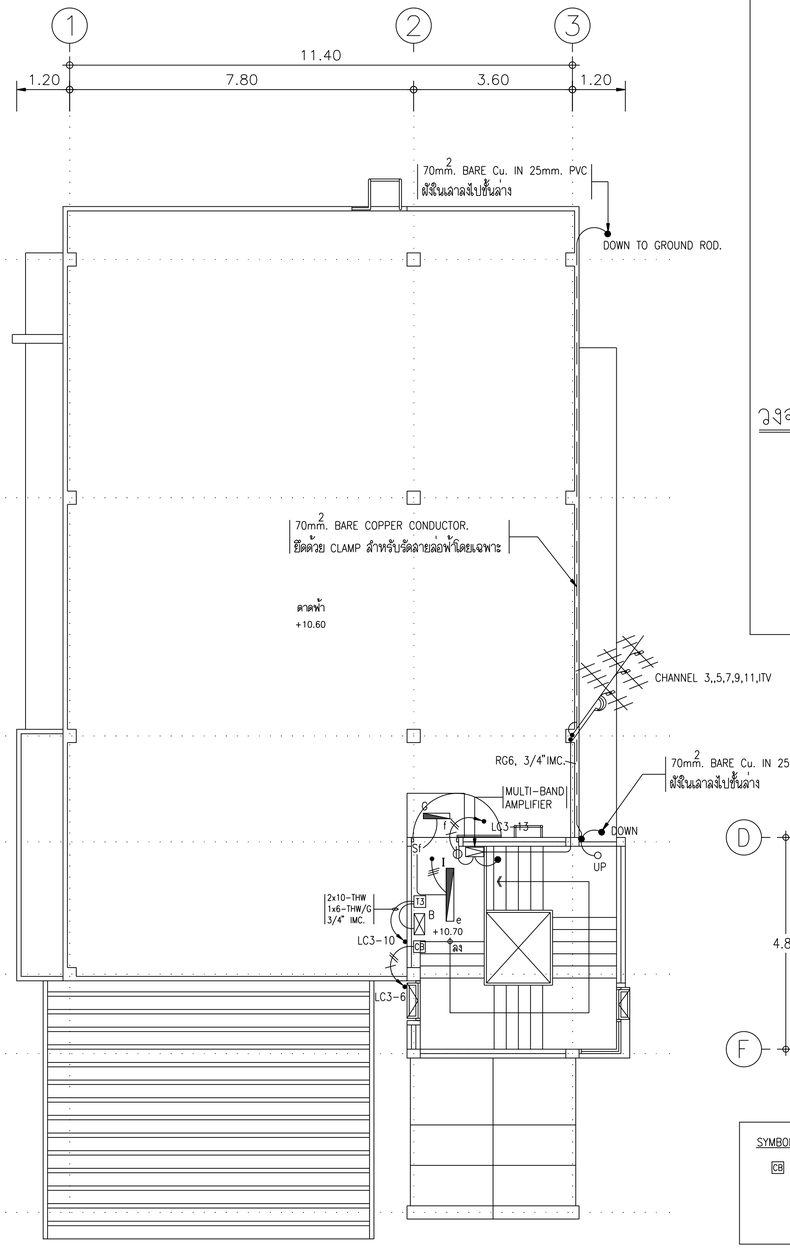

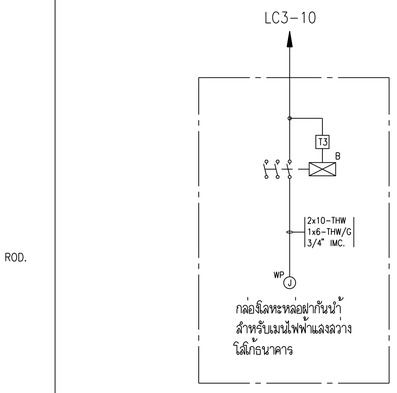

วงจรไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับโลโก้ธนาคาร

หมายเหตุ

T3 = TIMER SWITCH เวลา 18.00-06.00 น.

B = CONTACTOR BOX สำหรับควบคุมการทำงานของ
สำหรับเมนไฟฟ้าแสงสว่าง โลโก้ธนาคาร
ตามที่ระบุซึ่งควบคุมการปิด เปิดตามเวลาโดย T3 โดย CONTACTOR
แต่ละชุดต้องมีขนาดทนกระแสไม่น้อย 30 A.

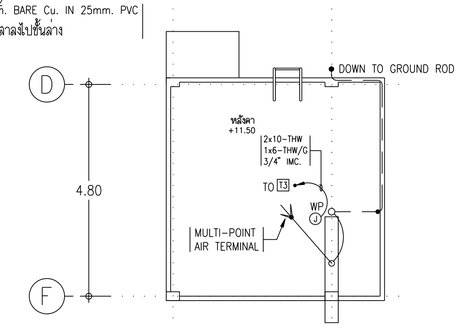

SYMBOL

CB = CIRCUIT BREAKER 1P,15AT IC>=10KA IN STEEL BOX
2x4-THW, 1x2.5-70/G, IN 3/4" EMT.
(สำหรับจัดงานเลี้ยง)

แปลนพื้นชั้น 3

มาตราส่วน	1 : 100

แปลนพื้นชั้นดาดฟ้า

มาตราส่วน	1 : 100

REVISIONS	DATE

NOTE
- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA CO.,LTD.
111/1 Ladproa23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

สถาปนิก		
อดงกรณ์ ดราชู	สถ.1013ล	
วันชัย บุญวณิชย์	สถ.1547ภ	
พรชัย กิติวรรณประสาร	สถ.2492ภ	
วิบูลย์ เจริญวราวุฒิ	สถ.1102ล	
ASSISTANT ARCHITECT		
เกรียงไกร แสนลุวงค์		
วิศวกรโครงสร้าง		
มานะ จรูญพงษ์ศักดิ์	สย.4023	
อดงกรณ์ ดราชู	สย.3303	
ดนัย ลวาโฉม	สย.4358	
วิศวกรสุขาภิบาล		
อุทัรร วาณิชย์กุล	สฟท.1748	
ศิริชัย จันตรีกุล	ปวส.	
วิศวกรไฟฟ้า		
บรรจง เจริญกิจพูลผล	วฟท.162	
ชัยวัฒน์ ชื่อตรง	ภฟท.5414	
วิศวกรเครื่องกล		
ณัฐ ชิดิพน	สก.1483	
มัณฑนากร		
พีรอุต อุวรรณกยะวิภ	สถ.4250ภ	
สิทธิชัย อุ่นยะพันธ์	สถ.บ.(ภายใน)	

DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
อาคารสำนักงานสาขา

ที่ตั้ง
สาขาขลุง จ.จันทบุรี

แบบแสดง ระบบไฟฟ้า
แบบแสดงระบบป้องกันเพลิงไหม้
และระบบโทรทัศน์วงจรปิด แปลนพื้นชั้นที่ 3
แบบแสดงวงจรควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง , เต้ารับไฟฟ้า
และระบบป้องกันฟ้าผ่า แปลนดาดฟ้า

FILE NO	DRAWING NO
DATE 10/01/2543	EE-13
SUB TOTAL	GRAND TOTAL