



ผังระบบประปาชั้นล่าง 1:25

หมายเหตุ
 - ท่อแยกเข้าสุขภัณฑ์ให้ใช้ขนาดตามมาตรฐานของสุขภัณฑ์นั้น
 - การเดินระบบท่อต่างๆของห้องน้ำ - ล้วนสามารถเปลี่ยนแปลงจากแบบแปลนได้ โดยให้ปรึกษากับผู้ออกแบบสุขาภิบาล หรือผู้ควบคุมงานของอาคาร

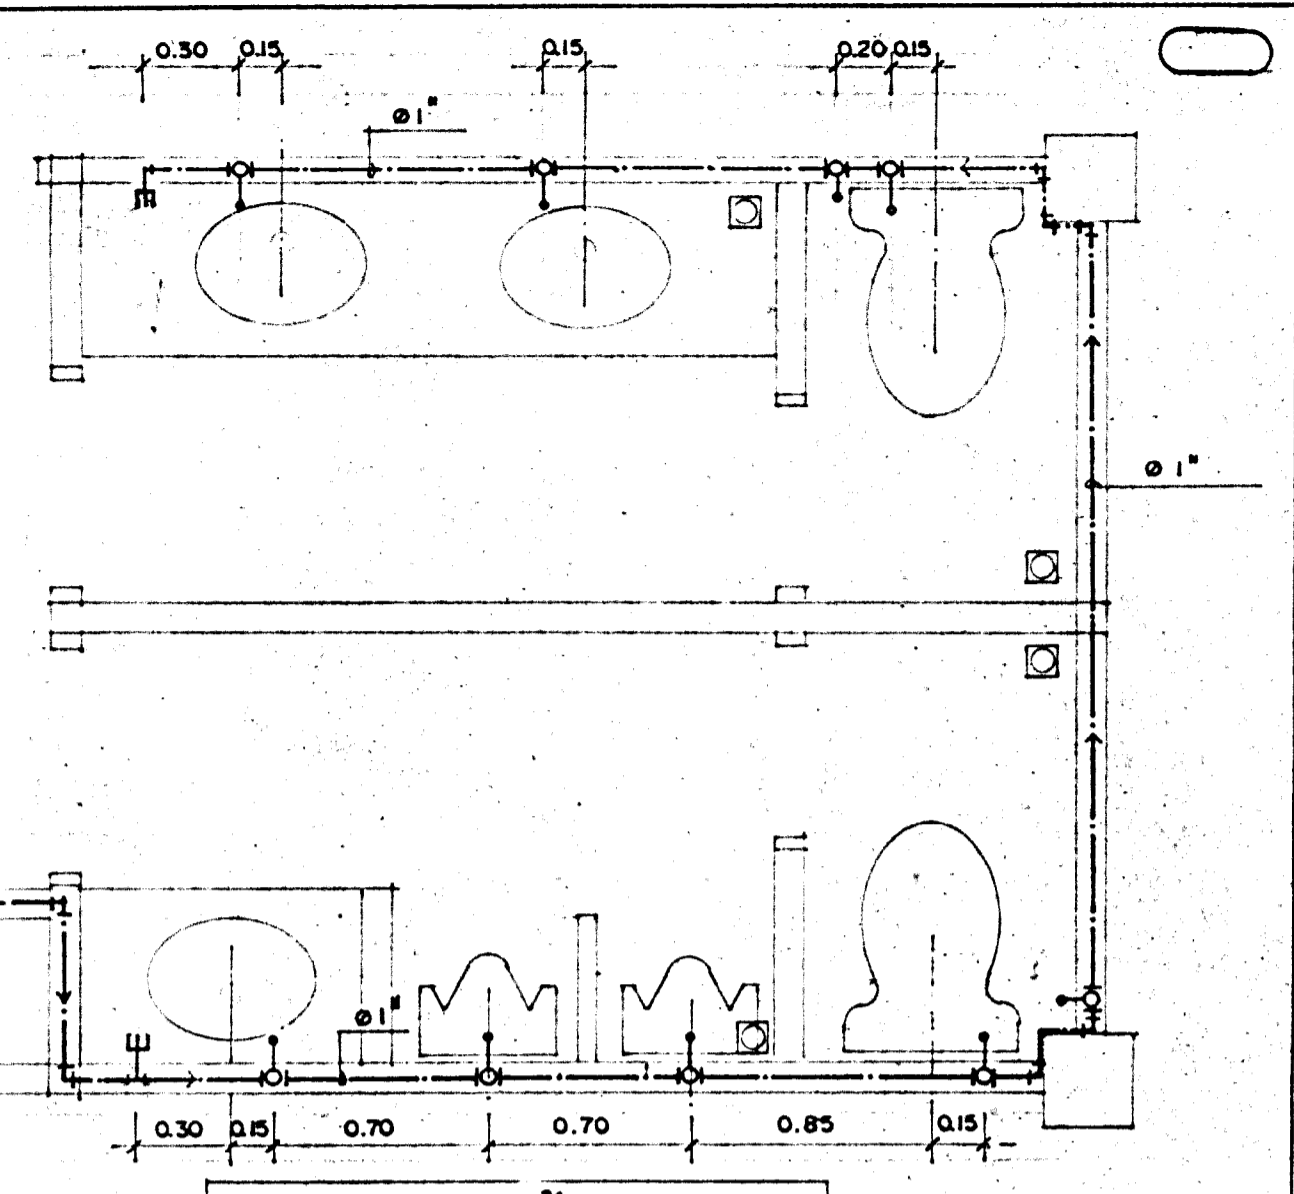

ผังระบบประปาชั้น 2 1:25

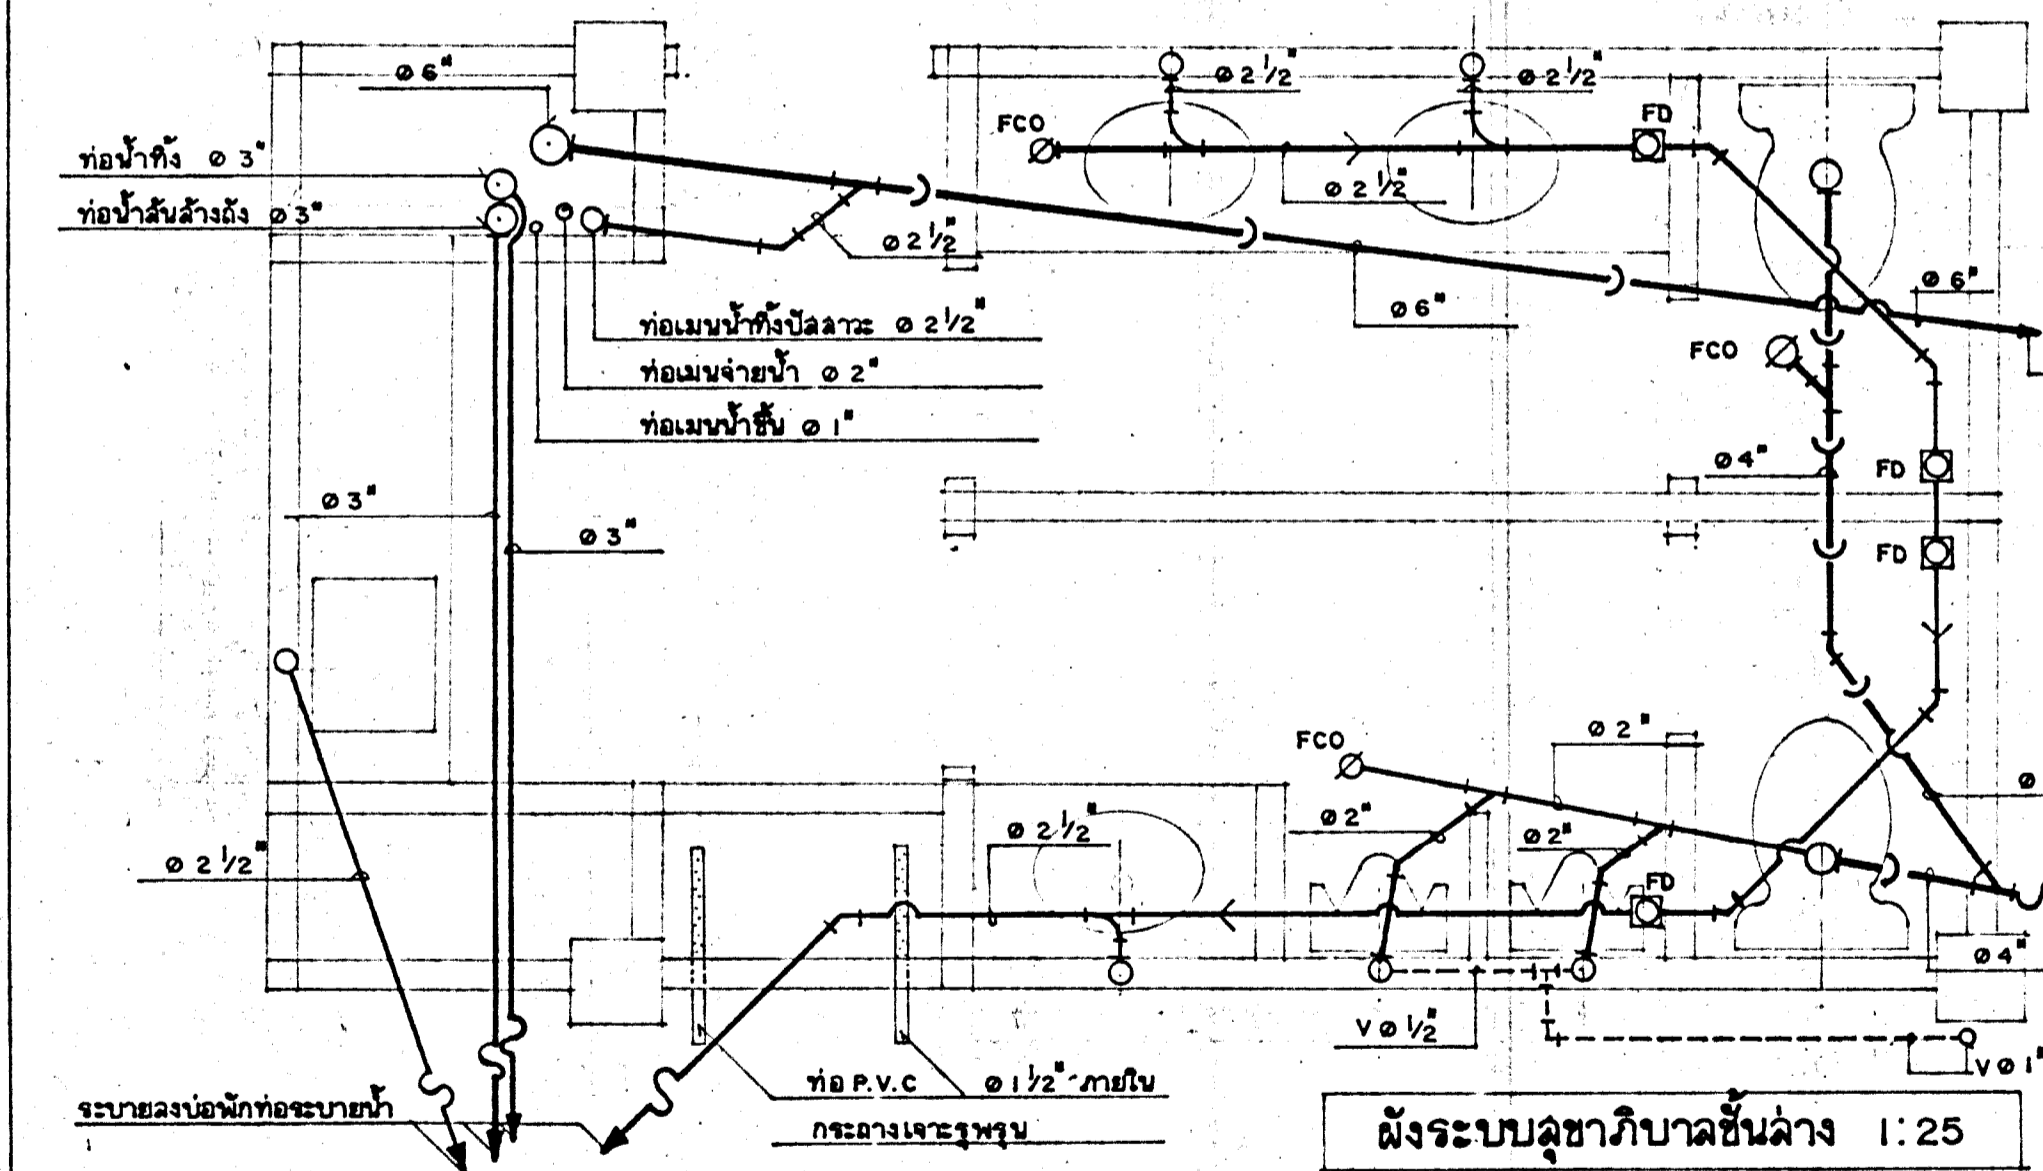


ผังระบบสุขาภิบาลชั้นล่าง 1:25

๑.๖" รับชั้น 2 ถึงบ่อซึม , ๑.๔" จากชั้น 2-3 และจากชั้น 3 ถึงท่อหลังคาถึงน้ำ ๑.๒" ปลายท่อใช้ลวดม้วนและตะแกรงกับแมลง เป็นท่อระบายอากาศ ๑.๓" ตลอด ต่อไปรับน้ำทิ้งผ่านกับน้ำ ชั้นหลังคา ท่อน้ำทิ้งและล้างถึง ๑.๓" ท่อเหล็กถาวร ชั้น 2 CLASS B ชั้น 2 ชั้นหลังคา ปลายท่อใช้ลวดม้วนและตะแกรงกับแมลงระบายอากาศ ระบายลงถึงบ่อซึม
 ท่อเมนน้ำทิ้ง ๑.๑" ตลอด
 ท่อเมนน้ำจ่าย ๑.๒" ตลอด
 v ๑.๒" คือท่อหลังคาถึงน้ำทำเป็นท่อระบายอากาศปลายท่อใช้ลวดม้วนและตะแกรงกับแมลง

ระบายลงถึงบ่อซึม

ท่อ P.V.C ๑.๒" ภายในกระถางเจาะรูพรุน

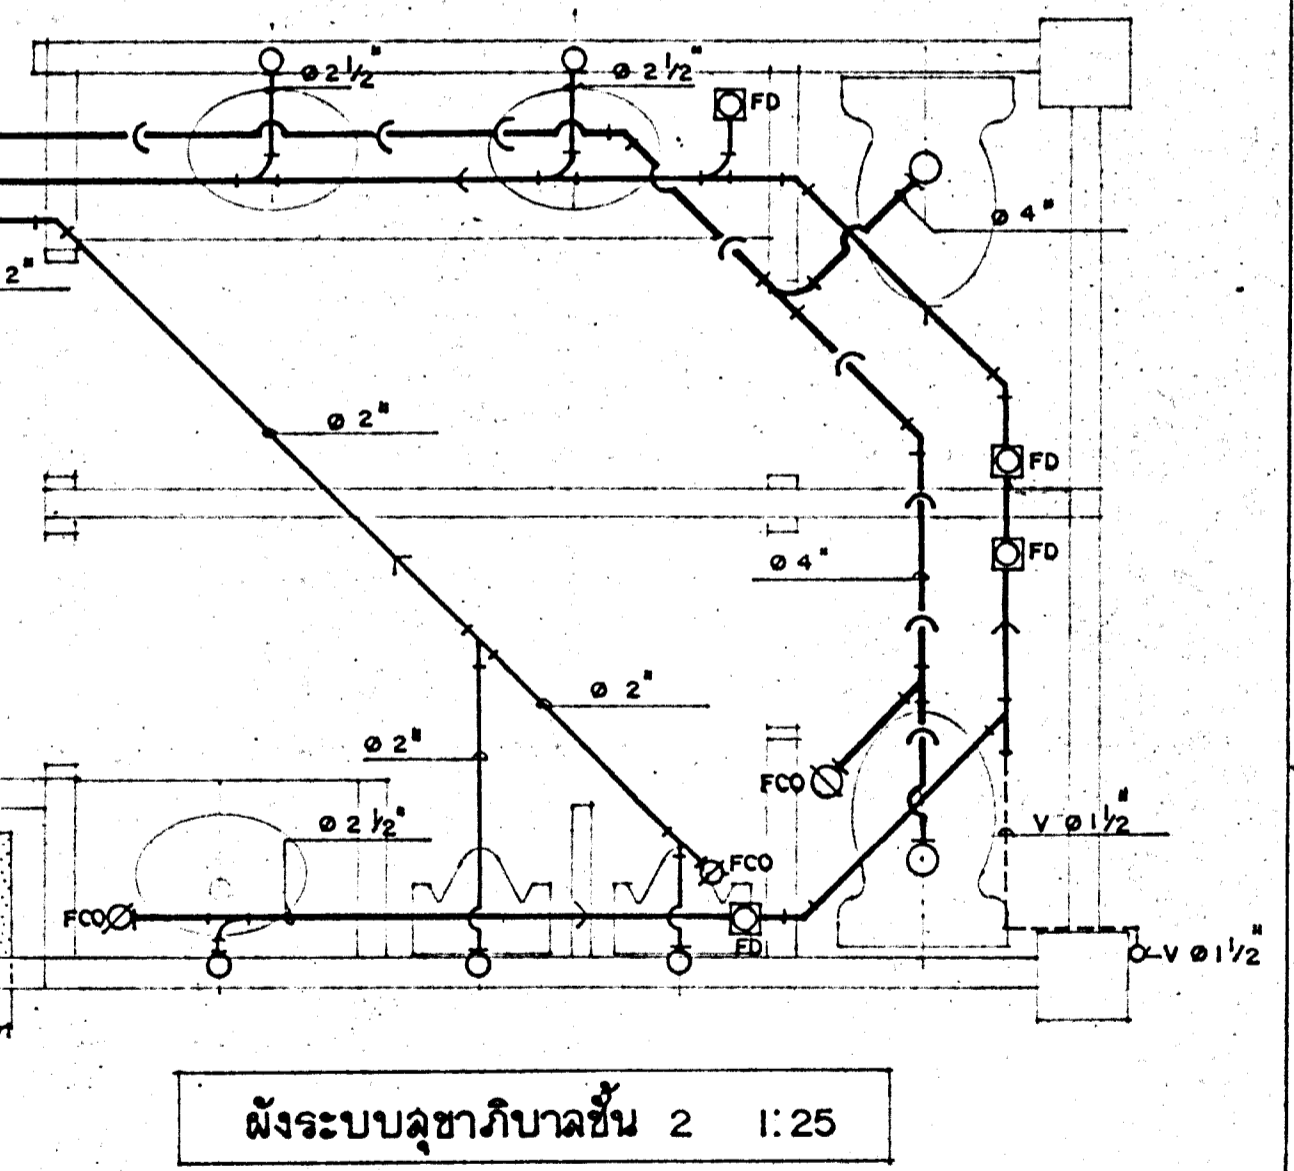

ผังระบบสุขาภิบาลชั้น 2 1:25



กองอาคารและสถานที่ วิศวกรรมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

สถาปนิก	มัณฑนากร	เขียนแบบ
วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า	ออกแบบสุขาภิบาล นายศิริชัย จันทร์กุล บว. ๒๕ ก.ย. ๒๕๓๕

แบบ อาคารสำนักงาน (ห้องน้ำอยู่ขวา)
สาขา มาตรฐาน

แบบแปลน	แบบที่ D/1/2๖๓๕
ผังระบบประปาชั้นล่าง , ชั้น 2	
ผังระบบสุขาภิบาลชั้นล่าง , ชั้น 2	

หมายเลข	P-01
ตำแหน่ง	
ตรวจสอบ	วันที่ 16/11/๒๕๓๕

ตำแหน่ง	รวม 12 แผ่น
---------	-------------