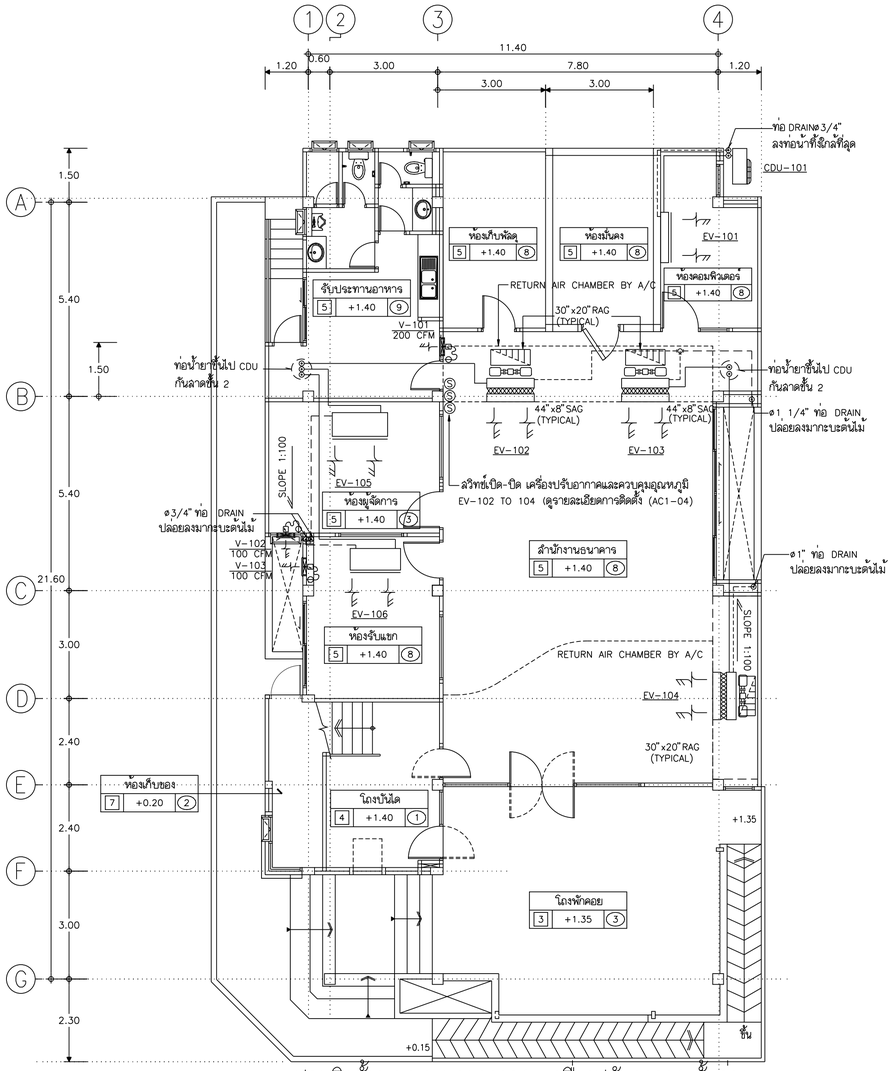

แปลนติดตั้งระบบระบายอากาศ ,เครื่องปรับอากาศ ชั้นล่าง

มาตราส่วน 1 : 100

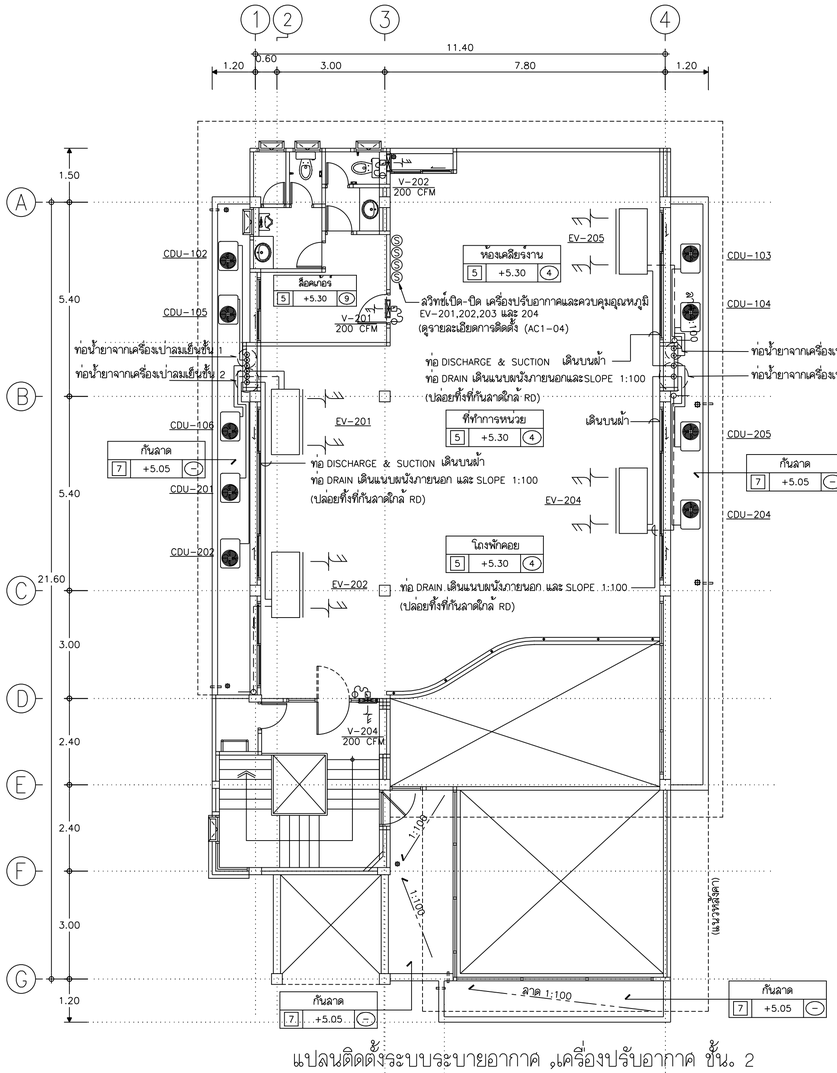

แปลนติดตั้งระบบระบายอากาศ ,เครื่องปรับอากาศ ชั้น. 2

มาตราส่วน 1 : 100

NOTE :

1.) สำหรับเครื่องปรับอากาศในห้องผู้จัดการ, ห้องรับแขก, ห้องคอมพิวเตอร์ จะต้องมี 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ติดตั้งไว้ใกล้ชุดเครื่องเป่าลมเย็น (ตามแบบ) หรือตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง

2.) สำหรับเครื่องปรับอากาศบริเวณโถงทำการ, ห้องเคลียร์งาน ให้ติดตั้ง 3-SPEED SWITCH W/THERMOSTAT ไว้ที่ผ้าเพดานบริเวณ RETURN AIR GRILLE ของเครื่องเป่าลมเย็นรวมทั้งจะต้องมี REMOTE ON-OFF SWITCH W/LAMP ไปรวมกันยังจุดที่กำหนดไว้ตามแบบ หรือ ตามแต่ผู้ควบคุมงานกำหนดในภายหลัง

CONDENING UNIT ของเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต่ 36,000 บีทียู ขึ้นไป ทุกเครื่อง ต้องเป็นชนิดมีพัดลมระบายความร้อนเดี่ยว เป่าลมร้อนขึ้นด้านบน

3.) ผู้รับจ้างระบบไฟฟ้า จะเดิน POWER ทิ้งไว้ให้ ณ SAFETY SWITCH LOAD BREAK SWITCH บริเวณที่ตั้ง CONDENSING UNIT

4.) ท่อน้ำทิ้งจะเดินลอย หรือ ฝังผนังเป็นไปตามผู้ควบคุมงานกำหนดที่หน้างานจริง

5.) ท่อน้ำยา, ท่อน้ำทิ้ง, ท่อร้อยสายไฟฟ้า ที่เดินทะลุผนังนอกอาคารจะต้องมีการอุดกันน้ำให้เรียบร้อย

REVISIONS	DATE

NOTE
- ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATED
- NO DIMENSION SHALL BE SCALED
- ALL DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF THE AREA CO.,LTD. AND CAN NOT BE USED REPRODUCED OR DUPLICATED WITHOUT PERMISSION

OWNER
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร

DESIGNER
AREA CO.,LTD.
111/1 Lodproa23 Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. (662) 5139533-5 Fax. (662) 5139536

ลูกปฏิก	
อลงกรณ์ ตราชู	สถ.1013ส
วันชัย บุญวณิชย์	สถ.1547ภ
นายวันดี เจริญวรารุฬ์ สถ.1102ส.	
นายศรีวัฒน์ พรหมลุวรรณ สถ.3543ภ.	
วิศวกรโครงสร้าง	
นายสัมพันธ์ ธุทรานนท์	สย.6270
นายนินนาท ทองมา	สย.4933
วิศวกรสุขาภิบาล	
นายสยาม จุนพิจารณ์ ภก.7840	
นายอร่ามเรืองรอน อุดตมะปรากรม	
นายติดชัย ชัยวาลย์ปรีชา	
วิศวกรไฟฟ้า	
นายชัยวัฒน์ ชื่อตรง ภฟก.5414	
นายวินัย ทองนพรัตน์ ภฟน.17725	
วิศวกรเครื่องกล	
นายสยาม จุนพิจารณ์ ภก.7840	
มัณฑนากร	
นายสิทธิชัย อุนยะพันธ์ สถ.บ.(ภายใน)	
นางการีวัลย์ กุยะธรพรต ศษ.บ.	
นายอิลละ ชูวงษ์ ศษ.บ.	
DRAWN	DATE
CHECKED	
APPROVED	

โครงการ
ปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขา
(สำนักงาน 2 ชั้น)

ที่ตั้ง

แบบแสดง
แปลนติดตั้งระบบระบายอากาศ
,เครื่องปรับอากาศ
ชั้นล่าง ,ชั้น.2

FILE NO	DRAWING NO
0203	AC1-03
DATE 05 / 11 / 2002	
SUB TOTAL 4	GRAND TOTAL